


HK KL EJ

Nivoo-temperatuurilüliti takistustermomeeter

Omadused

| | |
|--------------------|---|
| Rakendamine | Takistustermomeeter PT 100 (tolerants $\pm 0,8$ °C) |
| Tööpinge | 24 V DC |
| Kasutamine | nivoo temperatuurilülile HK 64EJ |

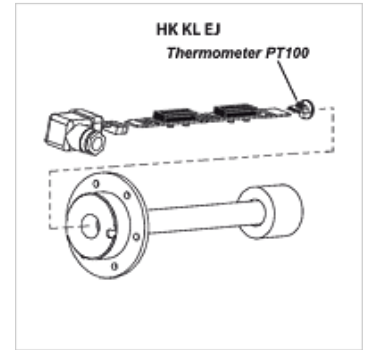

Vihje

Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.

Tasemekontaktid või temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja õlivabalt plaadiga ühendatud.

Selleks, et temperatuuriandurid töötaksid laitmatult, on oluline, et need oleksid ilma õhuvaheta vastu sukeltoru põhja. Veenduge, et plaat oleks kuni piirajani sukeltorusse lükatud ja fikseeritud.

Kirjeldus

monteerimiseks nivoo-temperatuurilüliti HK64EJ kontaktribale

Artikkel

| Märgistus | Kaal (kg) |
|----------------|--------------|
| HK KL PT100 EJ | 0,2 |

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---------|----------------------------------|
| HK 64EJ | Nivoo-temperatuurilüliti HK 64EJ |
|---------|----------------------------------|