
HK 64EJ

Contacteur de niveau et de température HK 64EJ

Caractéristiques

Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	80 °C
Raccord	Cercle de perçage des trous Ø 73 mm
Raccord électrique	Fiche d'appareil S6 DIN EN 175201-804
Matériau	Flotteur SK 601 - PU dur Tuyau de commande - laiton Bride - PA
Fourniture	y c. Joint et jeu de vis y compris fiche



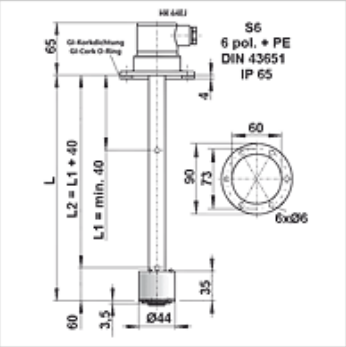

Remarque

Unité de base comprenant :
Contacteur de niveau à monter à l'intérieur du réservoir, avec flotteur et fiche S6
1x Contacteur de niveau ajustable K101-vert, monté comme contacteur normalement fermé
Installation et confection ne doivent être réalisées que par un personnel spécialisé dûment formé.
Les contacteurs de niveau ou les capteurs de température doivent être reliés à la platine, proprement et sans traces d'huile.
Pour un fonctionnement parfait des capteurs de température, il est important que ces derniers soient placés en bas du tube plongeur, sans lame d'air. Il y a lieu de s'assurer que la platine est insérée et fixée dans le tube plongeur, jusqu'à venir en butée.

Description

Kit de montage à combinaison libre pour contacteur de niveau et de température
Contacteurs de niveau ajustables, sans fil
Possibilité de montage comme contacteur normalement fermé ou normalement ouvert
Post-équipement facile pour surveillance de température
Bistable = un seul flotteur à hautes caractéristiques dynamiques de flottement
Sans besoin d'entretien
Densité de fluide min. 0,8 kg/dm3

Article

Désignation	L (mm)	Poids (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Accessoires

HK LK EJ	Contact de niveau pour contacteur de niveau et de température
HK TKO / TKS	Thermocontact pour contacteur de niveau et de température
HK KL EJ	Thermomètre à résistance pour contacteur de niveau et de température
HK THERMO EJ	Transmetteur de température pour contacteur de niveau et de température

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.